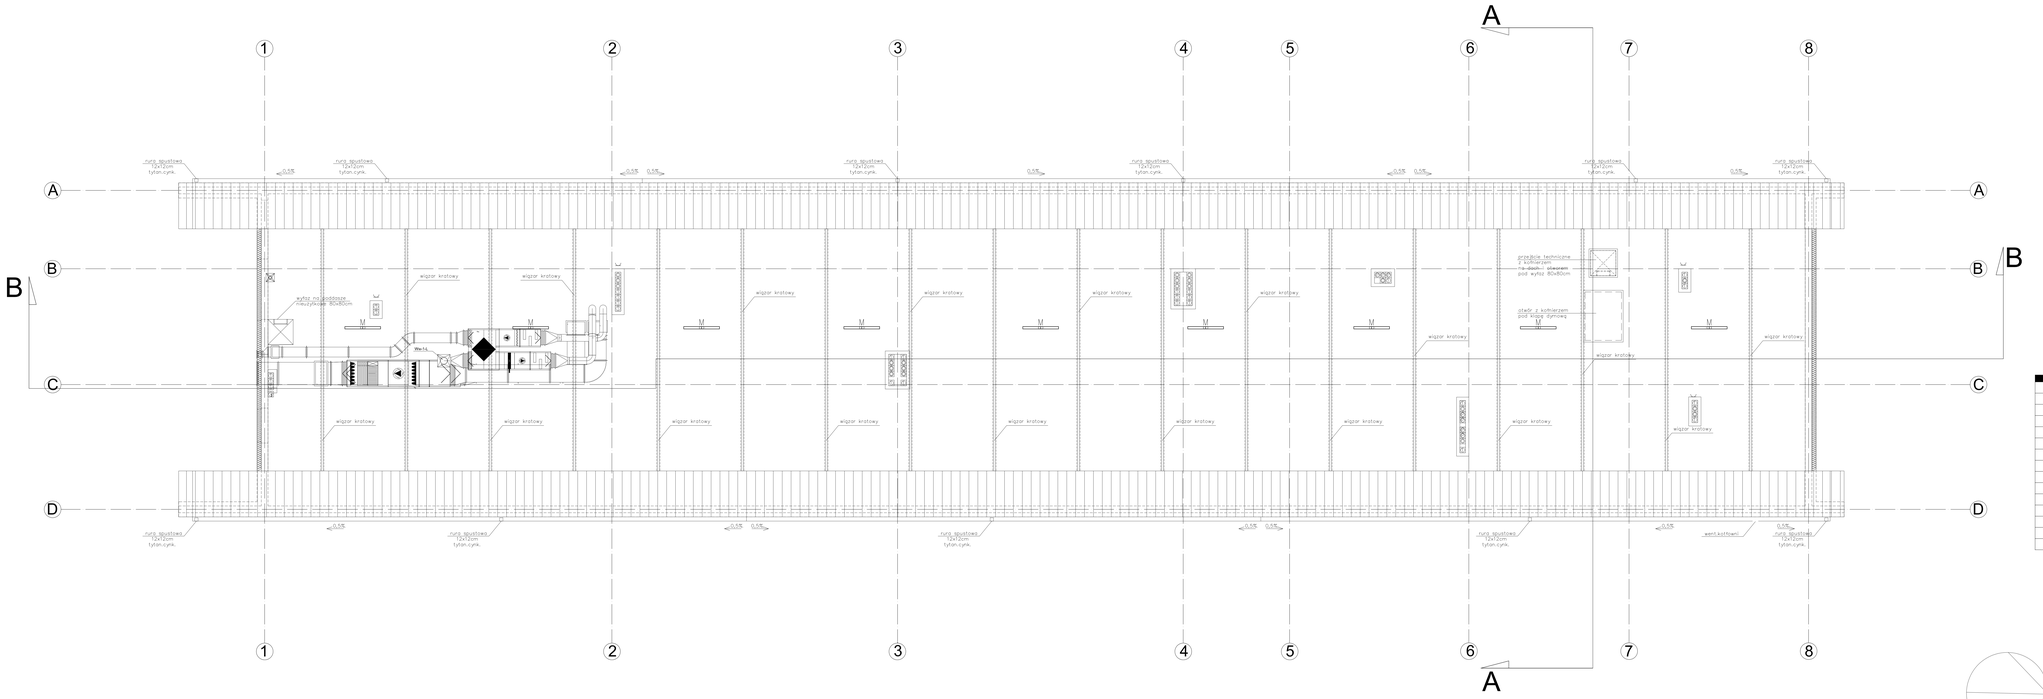

OZNACZENIA

- -przycisk ośw. pojedynczy 10A/230V
- -włącznik ośw. pojedynczy schodowy 10A/230V
- -włącznik ośw. pojedynczy 2P 10A/230V
- -włącznik ośw. podwójny 2P 10A/230V
- -domofon
- T1 -tablica elektryczna piętrowa
- RG -tablica elektryczna główna
- GPP -przycisk wyłacznika ppoż
- -gniazdo wtykowe pojedyncze 16A/230V p/t
- PEL -punkt elektryczno-logiczny; -trzy gniazda 16A/230V -dwa gniazda RJ45
- RTV -punkt elektryczno-RTV: - gniazdo 16A/230V -dwa gniazda RTV
- -gniazdo wtykowe pojedyncze 16A/230V p/t IP44
- -włącznik wentylatora p/t 10A/230V
- scw2 - szafka ster centr. went 9,5kW/0,4kV

	Compact down. IP44 (stalowy)	2xTC-DEL 26 W	42	Compact downlight, sprawa do wbudowania IP44
	Compact down. (stalowy)	2xTC-DEL 26 W	17	Compact downlight, sprawa do wbudowania
	Monsun (stalowy)	1xT8 54 W	14	Monsun, sprawa nastropowa IP65
	Compact down. IP44 (stalowy)	1xTC-DEL 26 W	17	Compact downlight, sprawa do wbudowania IP44
	Owon room lumin. (stalowy)	4xT8 24 W	9	Owon room luminaria, sprawa do wbudowania do sufitu M600, IP54
	Stiecu louvre lum. M (stalowy)	2xT8 54 W	8	Stiecu louvre luminaire, sprawa do nastropowa, klasa ochronu ball proof
	Stiecu louvre lum. XS (stalowy)	1xT8 28 W	10	Stiecu louvre luminaire XS, sprawa cyclindrowa do wbudowania
	Stiecu louvre lum. M (stalowy)	3xT8 24 W	36	Stiecu louvre luminaire M, sprawa do wbudowania do sufitu M600, IP54
	Stiecu louvre lum. M (stalowy)	4xT8 24 W	6	Stiecu louvre luminaire M, sprawa do wbudowania do sufitu M600, EAP65
	Stiecu louvre lum. M (stalowy)	3xT8 24 W	34	Stiecu louvre luminaire M, sprawa do wbudowania do sufitu M600
	APPLY 1 (stalowy)	1xTC-D 26 W	7	APPLY 1, sprawa typu sciana, IP65
	EMLEDPC	1x22 5 W	18	Sprawa oświetlenia awaryjnego
	EMLEDPD	1x22 5 W	26	Sprawa oświetlenia awaryjnego
	SIAR LED	1x22 5 W	14	SIAR LED, sprawa nastropowa
	Novolumo (stalowy)	4xT8 24 W	6	Novolumo, sprawa nastropowa, klasa IP67

archimedia
Poznań, ul.Matejki 1 60-351 Poznań tel./fax 061 87 27 31, e-mail:archimedia@archimedia.com.pl
Rodzaj zlecenia: Budowa Nadbudowa Rozbudowa Inne: Nr zlecenia:

Inwestor: BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRÓJEC
UL. PIŁSUDSKIEGO 47, 05-600 GRÓJEC

Nazwa inwestycji: Budowa przedszkola w Grójcu
dz. nr ewid.: 367/5, 367/4, 367/10

Projektant: mgr inż. Wiesław Kędzia — uprawnienia: Nr ewidencyjny

Sprawdził:

Data opracowania: 10.2021

Kierownik zespołu: mgr inż. Krzysztof Mudrecki — skala: 1:100

Temat rysunku: RZUT PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO-INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Nr rysunku/nr zeszytu	Data	Nr rysunku	Skala
Zakres rysunku:	11.2021	E-04	1:100

OSOBOM PRZEDMIOT KOMERCYJNYCH PRZYSŁUGUJĄ PRAWA AUTORSKIE. PRZEDRUK LUB KOPIOWANIE W DOWOLNEJ FORMIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.