


RG

PI=45kW
PS=30kW

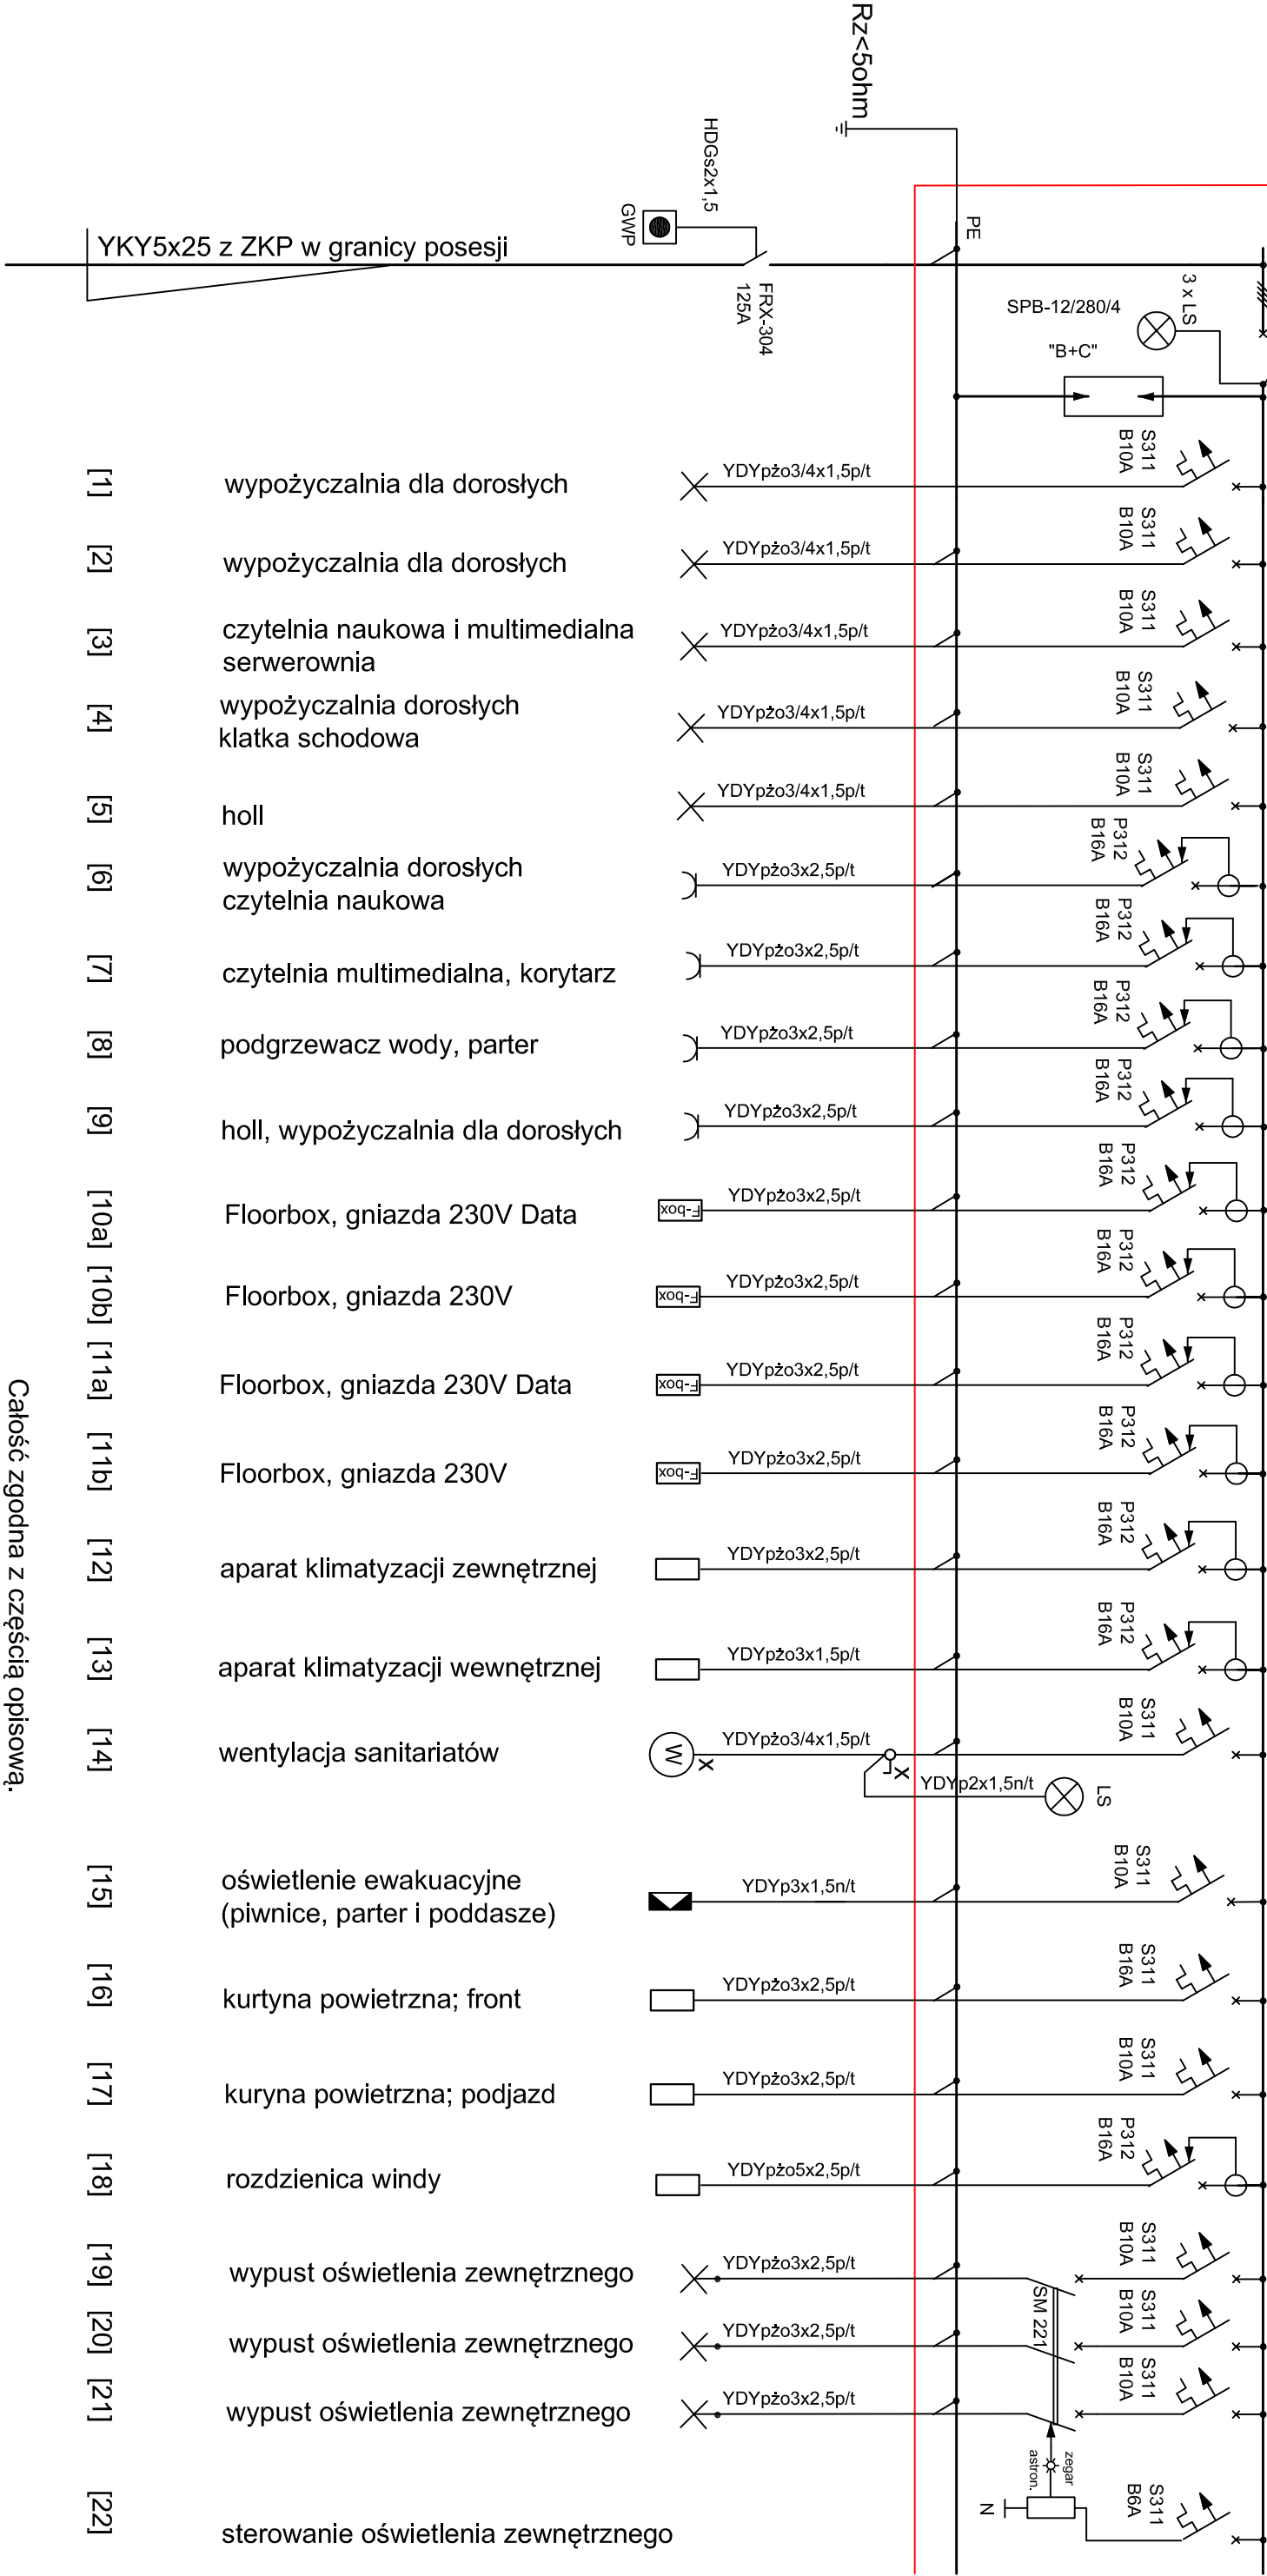

Caość zgodna z częścią opisową.
Numery obwodów zgodne z rzutem instalacji elektrycznej parteru - rys. nr. 4 i piętra - rys. nr.5
Obwody [10a], [10b] ([11a], [11b]) zasilają gniazda Floorbox ów oznaczonych na rys.nr.4
jako obwód [10] ([11])
Dalszą część rozdzielnic RG, obwody piwnicy, przedstawia rys.1a
(SYSTEM OCHRONY SZYBKIE WYŁĄCZENIE - TNC-S

	Nazwisko	Podpis	Data	Przebudowa gminnego budynku dawnej prokuratury wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia dla gminnych jednostek administracyjnych schemat rozdzielnicy energii RG
Opracował	mgr inż. Marian Antoszewski		29.06.2012	
Uprawnienia	NB-8386/128/78	Skala		
Przedsiębiorstwo Usługowe PORAJ Grójec tel/fax. 48-664-35-45 Email: porajx@wp.pl				Adres: Miasto i Gmina Grójec Grójec ul. Niepodległości 20 dz.nr. 1969
				Rys. 1