

Skryzynka teletechniczna, do której należy sprowadzić wszystkie obwody teleinformatyczne (-● i T/K)


Klimatyzator P=0,5kW
dostawa inwestorska
zasilanie obwód [13]

Klimatyzator P=2,0kW
dostawa inwestorska
zasilanie, obwód [12]

Kurtyna powietrzna P=2kW
dostawa inwestorska
zasilanie, obwód [17]
Rozdzielnica windy P=3kW
dostawa inwestorska
zasilanie, obwód [18]

Wypust YDYp3x2,5
dla potrzeb oświetlenia zewnętrznego
(w puszcze hermetycznej z LZ p/t)
zasilanie, obwód [19]

Kurtyna powietrzna P=2kW
dostawa inwestorska
zasilanie, obwód [16]

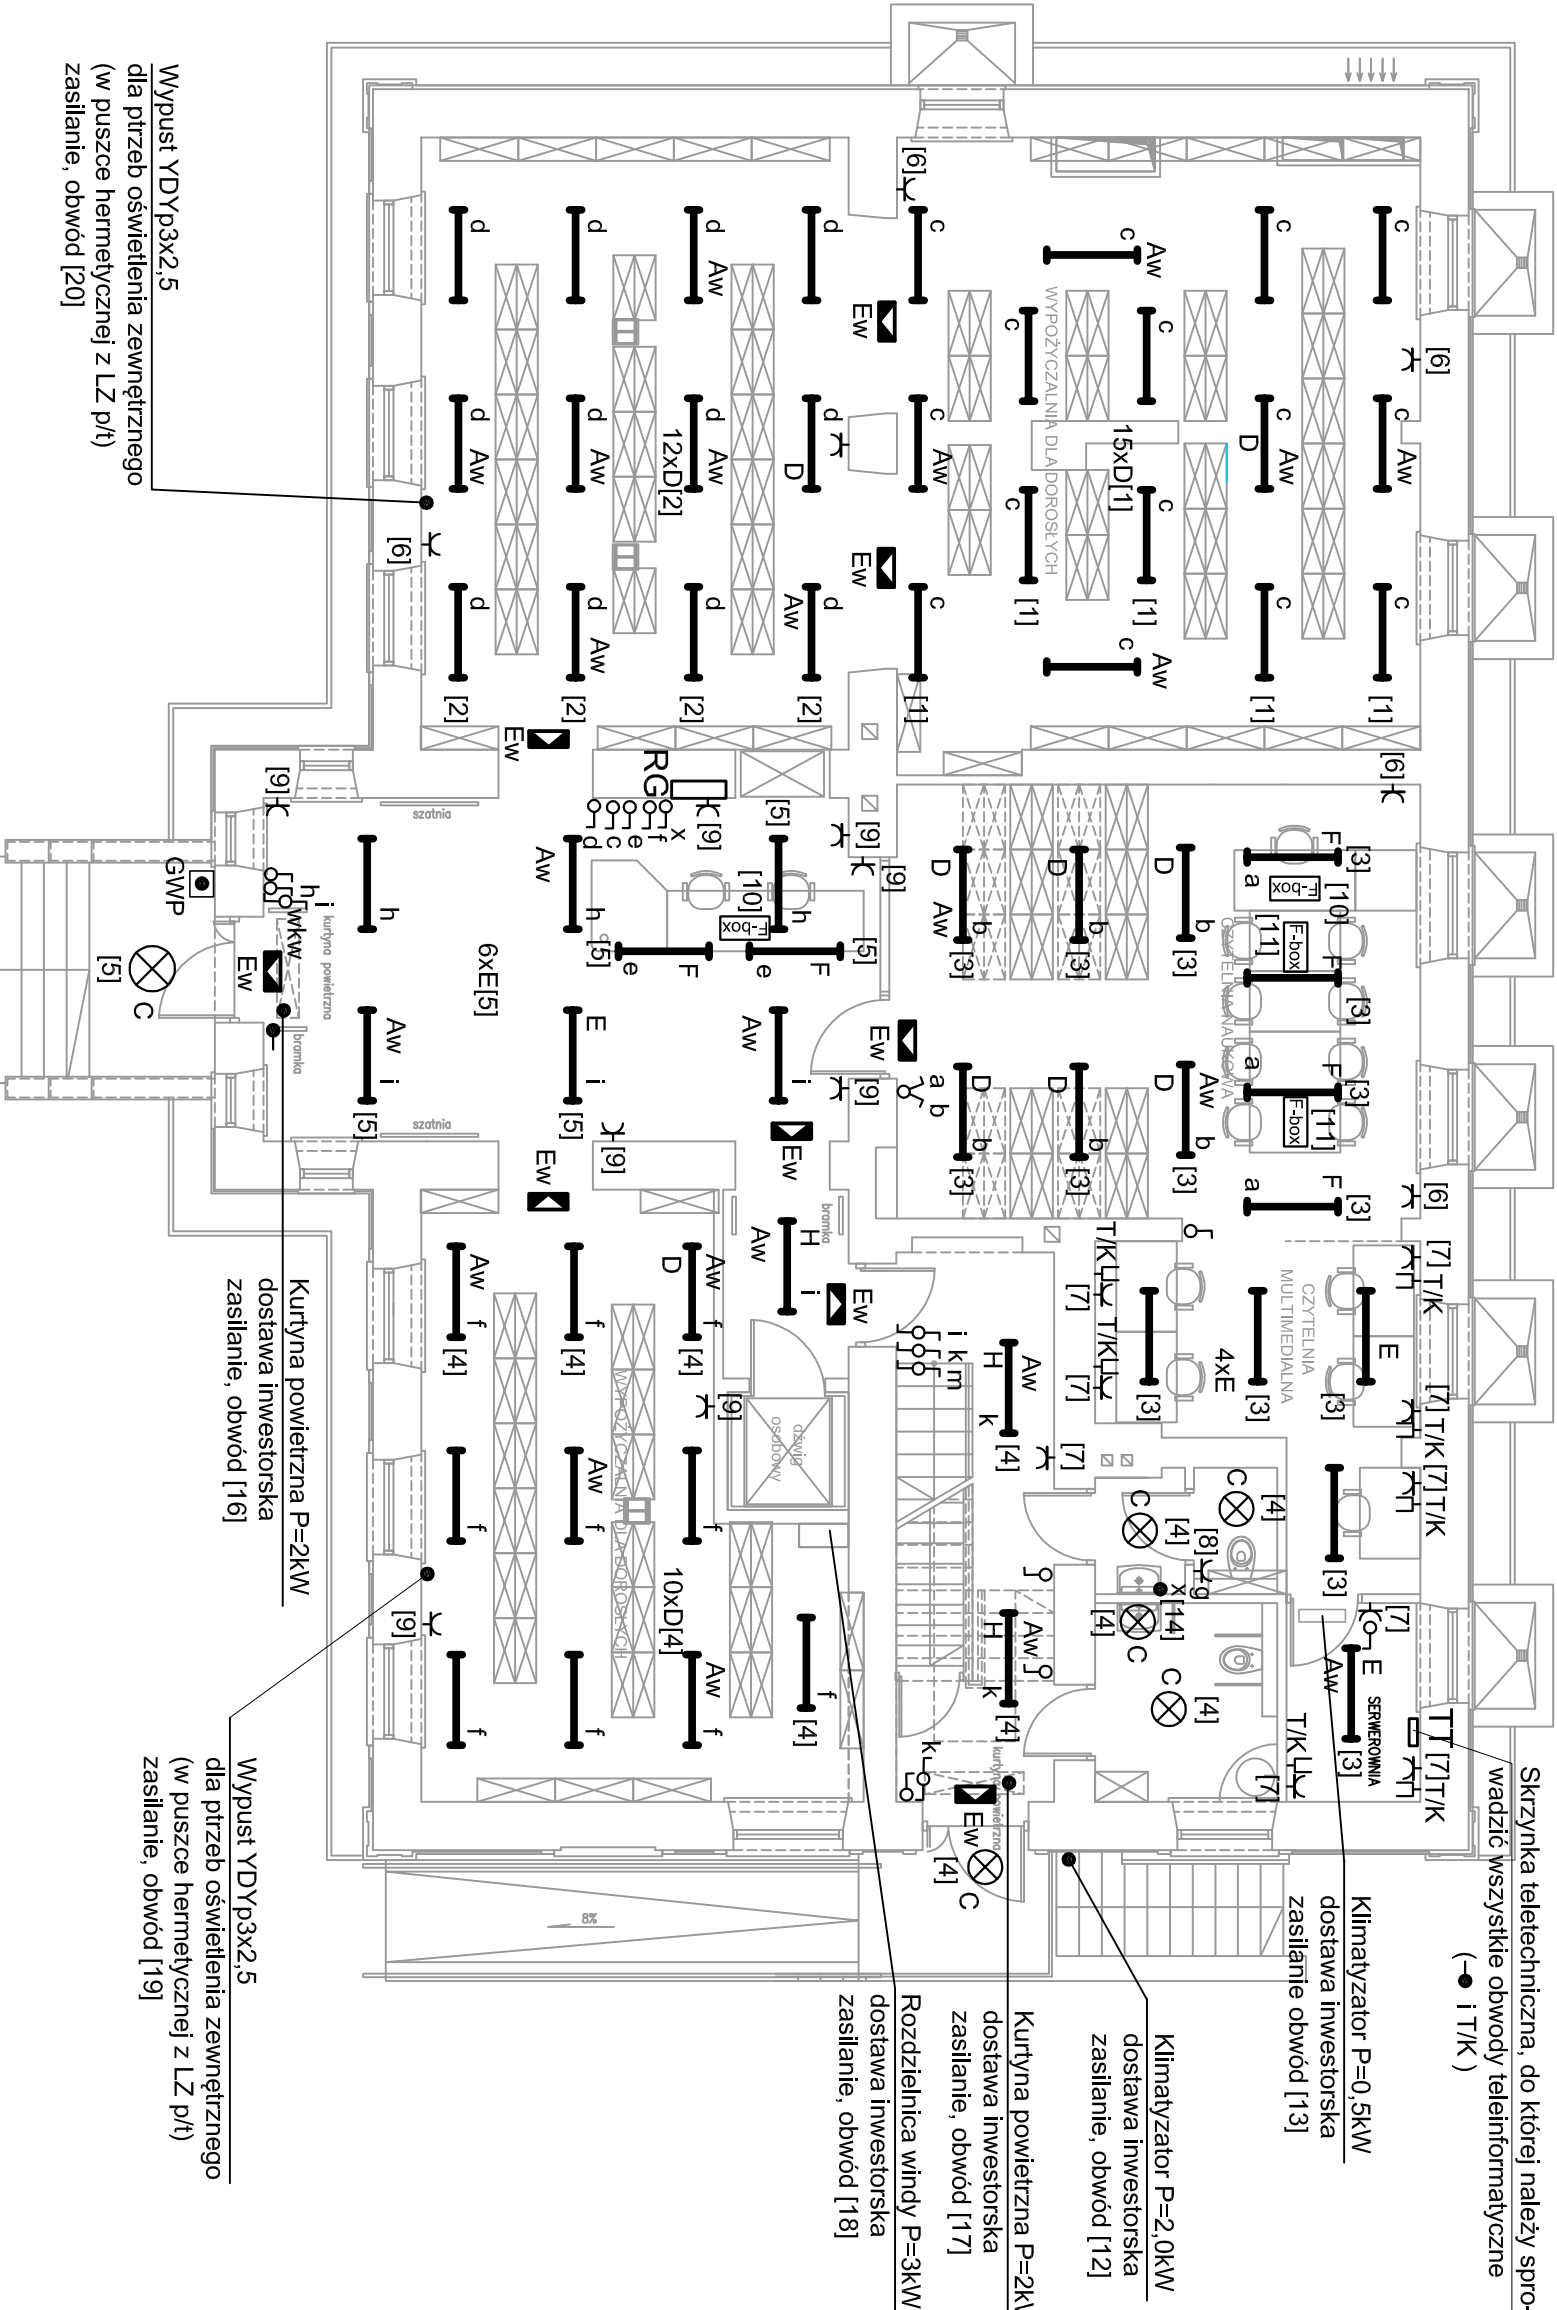

Wypust YDYp3x2,5
dla potrzeb oświetlenia zewnętrznego
(w puszcze hermetycznej z LZ p/t)
zasilanie, obwód [20]

- Wypust teleinformatyczny, z zapasem na obie strony bramek; (skrętka kat.5e 4x2x0,5)p/t
- x ● Wypust wentylacji łazienek; bez oznaczenia (x), wypust zgodnie z opisem

Całość zgodna z częścią opisową. Instalacja p/t; YDYp2/3/4/5x1,5 - oświetlenie, YDYp3x2,5 - gniazda Puszka podlogowa (Floorbox), pokrywa uchylna dla montażu 4xRJ45+3x230V-UPS + 2x230V

● Wypust teleinformatyczny, z zapasem na obie strony bramek; (skrętka kat.5e 4x2x0,5)p/t

x ● Wypust wentylacji łazienek; bez oznaczenia (x), wypust zgodnie z opisem

[1]...[20] Numery obwodów zgodne z schematem rozdziatu energii

D - TCS260/1x35W (krótkie podwieszenie)

C - PORTO-11W

Aw - oprawa zaopatrzona w inwentar 2h

Aw - oprawa ewakuacyjna; AWA-SJ- 11W; obwód [15]/RG

SYSTEM OCHRONY SZYBKIE WYŁĄCZENIE - TNC-S

	Nazwisko	Podpis	Data	Przebudowa gminnego budynku dawnej prokuratury wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia dla gminnych jednostek administracyjnych instalacje elektryczne - rzut parteru	
Opracował	mgr inż. Marian Antoszewski		29.06.2012		
Uprawnienia	NB-8386/128/78	Skala	1 : 100		
Przedsiębiorstwo Usługowe PORAJ				Adres: Miasto i Gmina Grójec	Rys. 4
Grójec tel/fax. 48-664-35-45 Email: porajx@wp.pl				Grójec ul. Niepodległości 20 dz.nr.1969	