

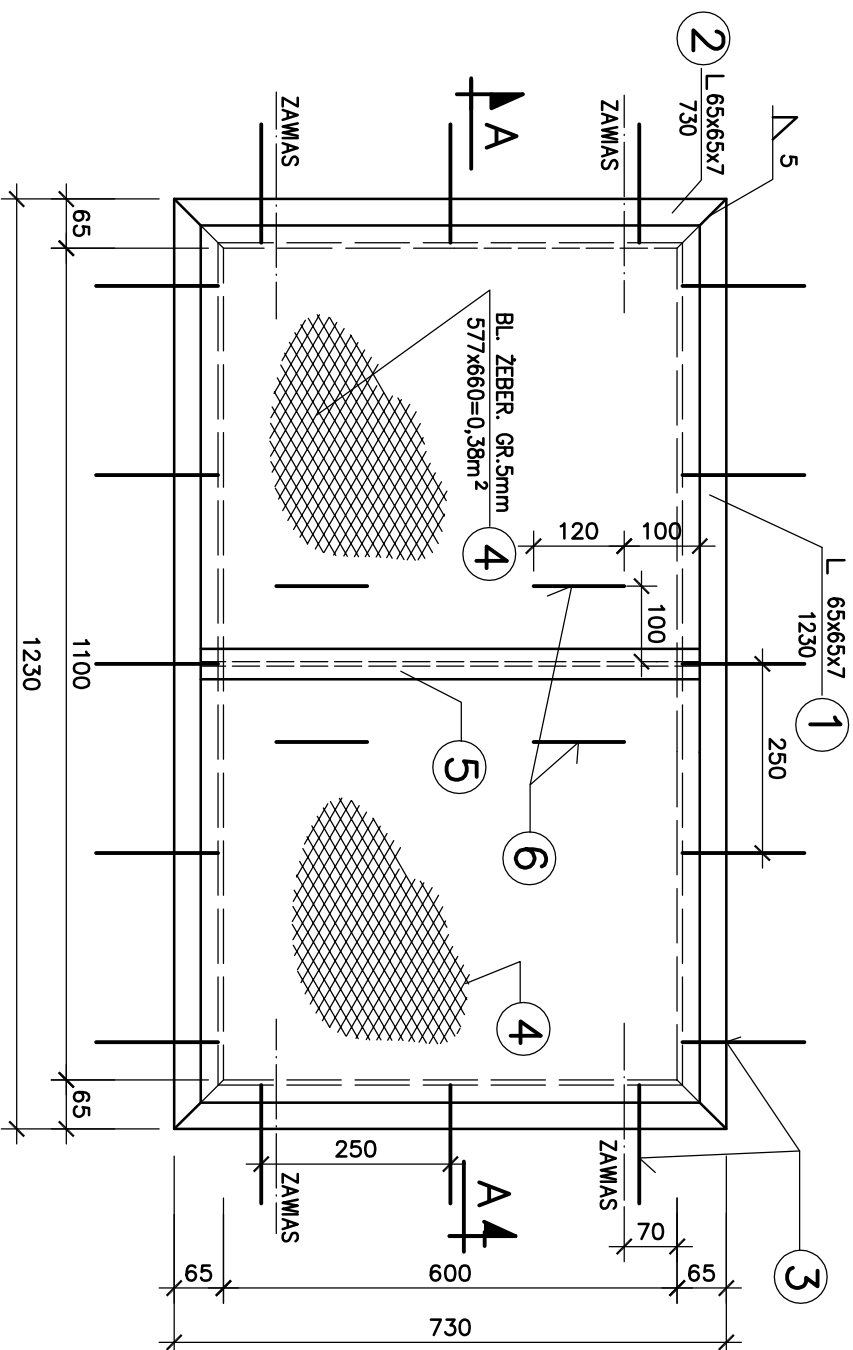



POKRYWA STALOWA

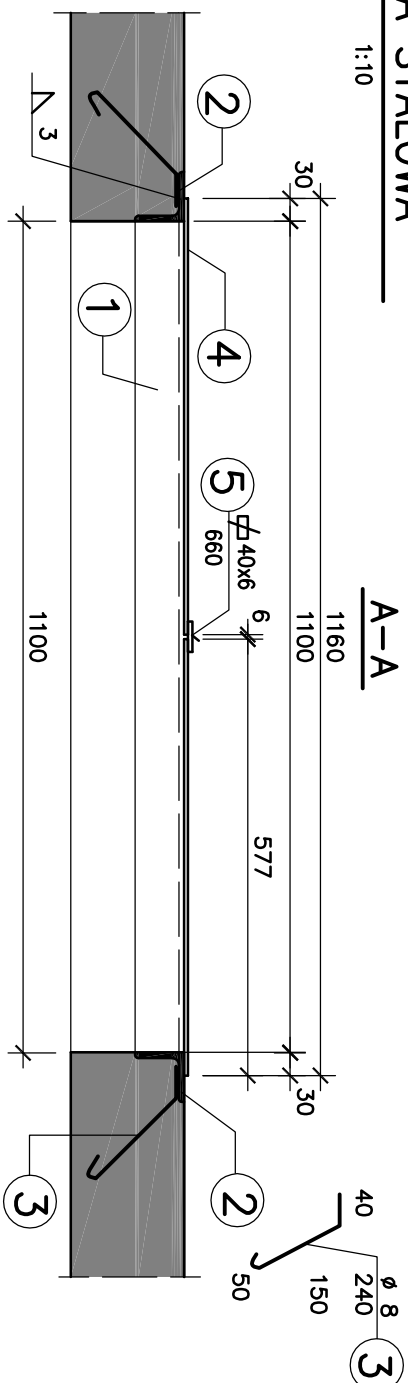


UCHWYT SZT 2

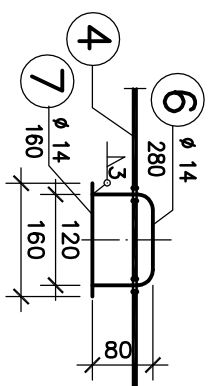


UCHA DO KLÓDKI

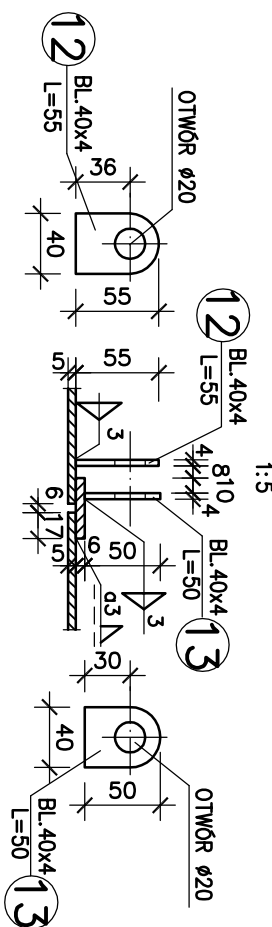


RZUT Z GÓRY

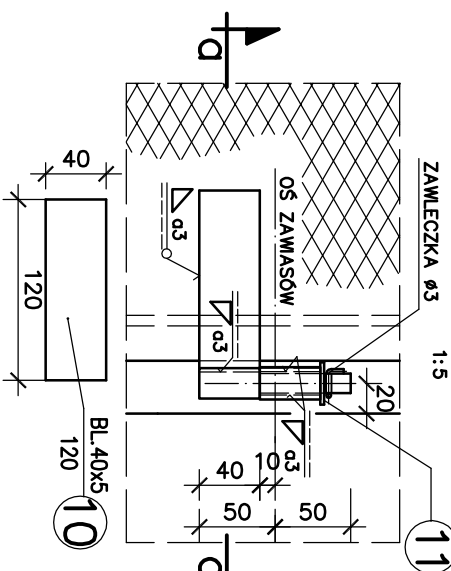

MOCOWANIE ZAMIASÓW

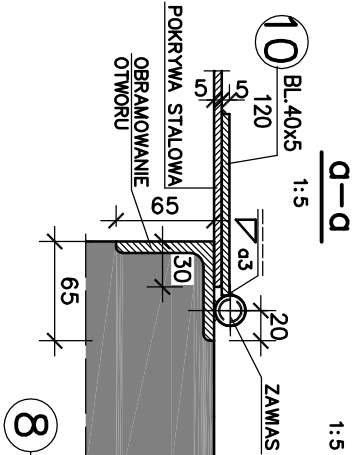

ZAMIAS

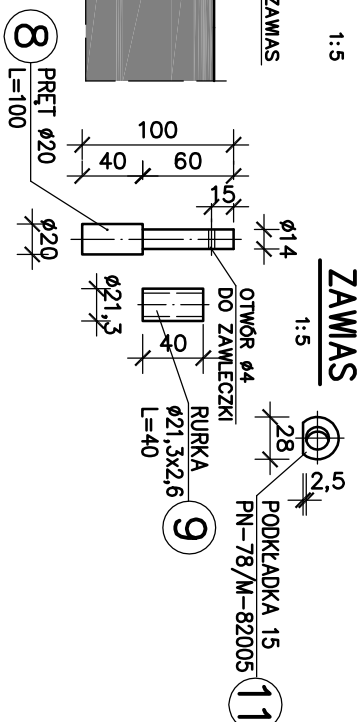

WYKAZ STALI PROFILOWEJ						
NR	PROFIL	DŁUGOŚĆ ELEMENTU mm	IŁOŚĆ ELEMENTÓW cm	DŁUGOŚĆ RAZEM m	MASA JEDNOSTK. kg/m	MASA RAZEM kg
1	L 65x65x7	1230	2	2,46	6,83	16,80
2	L 65x65x7	730	2	1,46	6,83	10,0
3	PRÉT Ø 8	240	16	3,84	0,395	1,52
4	BL. ZEBER. GR.5mm 577x660=0,38m ²		2	0,76m ²	42,9m ²	33,0
5	≡ 40x6	660	1	0,66	1,88	1,24
6	PRÉT Ø 14	280	4	1,12	1,21	1,36
7	PRÉT Ø 14	160	4	0,64	1,21	0,77
8	PRÉT Ø20	100	4	0,4	2,47	0,99
9	RURKA Ø21,3x2,6	40	4	0,16	1,32	0,21
10	BL.40x5	120	4	0,0192m ²	39,3m ²	0,75
11	PODKŁADKA 15		4		0,009	0,04
12	BL.40x4	55	1	0,0022m ²	31,4m ²	0,07
13	BL.40x4	50	1	0,002m ²	31,4m ²	0,06
RAZEM MASA					kg	67,0
DODATEK NA SPOINY 1,5%					kg	2,0
MASA OGÓLNA DLA 1 SZT.					kg	69,0

STAL OH18N9

ELEKTRODY OTULONE 308L/MVR AC/DC
OBRABOWANIA Z KATOWNIKÓW NALEŻY ZAKOTWIC
W PŁYCE STROPOWEJ

USŁUGI PROJEKTOWE "WOD-KAN" 04-738 WARSZAWA, UL. BIELSZOWICKA 36, TEL./FAX:(0-22) 613-11-40		
STADIUM PB-W	PRZEDSIĘWZIĘCIE KANAŁ SANITARNY Z PRZEWIĄZANIAMI I POMPOWNIEM ŚCIEKÓW Z PRZEWODAMI TŁOCZONYMI W M. MARIANÓW I GROJEC gm. GROJEC	OPRACOWAŁA: tech. EWA BUDZISZEWSKA
SKALA 1:10		
DATA 12.2009 r.	NAZWA RYSUNKU POKRYWA STALOWA POMPOWNI P3	SPRAWDZIŁA mgr inż. EWA BURDZIAK upr. nr Śr-83/75
NR RYS.	25	