POKRYWA STALOWA

1:10

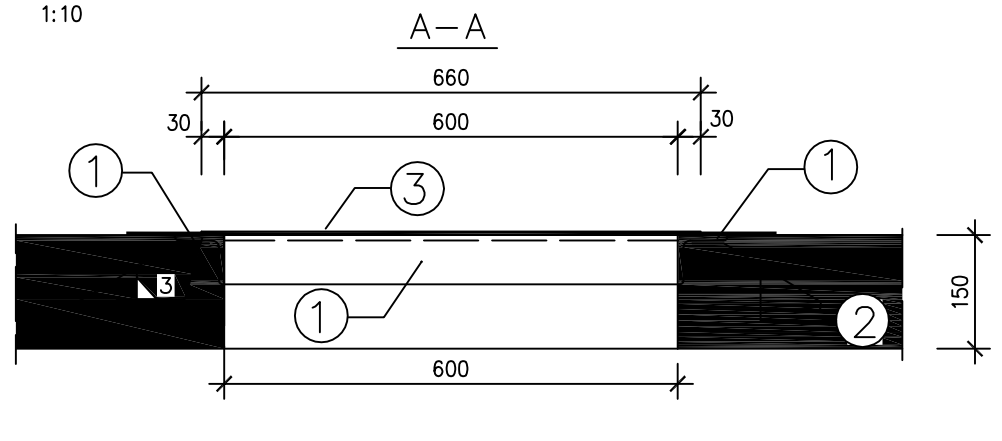

UCHWYT SZT 2

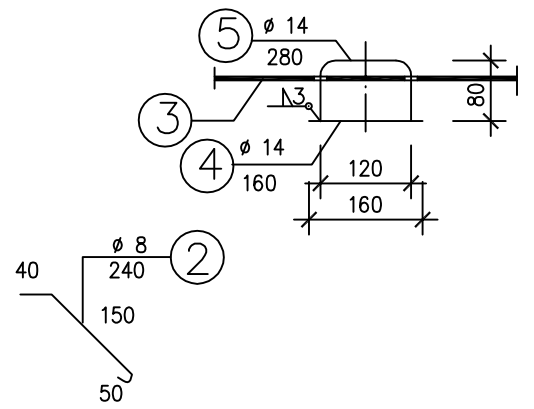

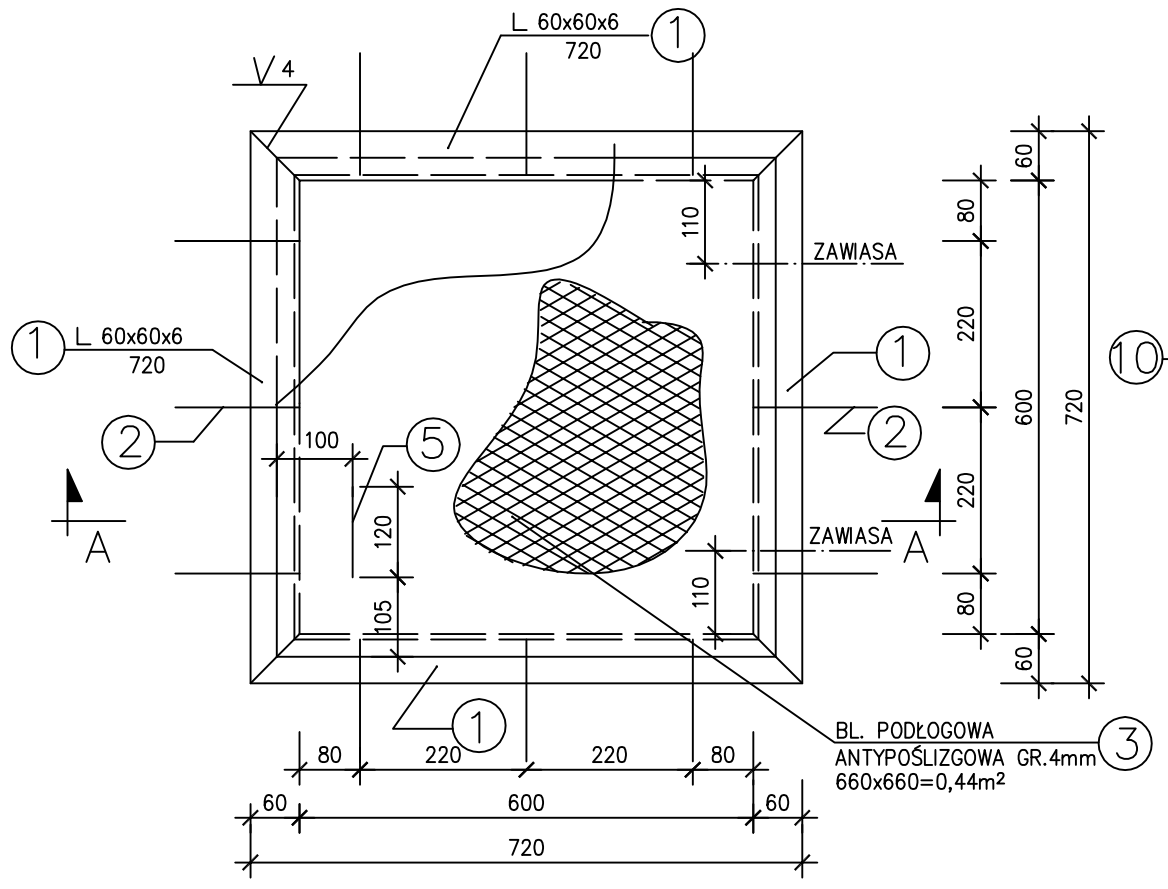

UCHA DO KŁÓDKI

1:5

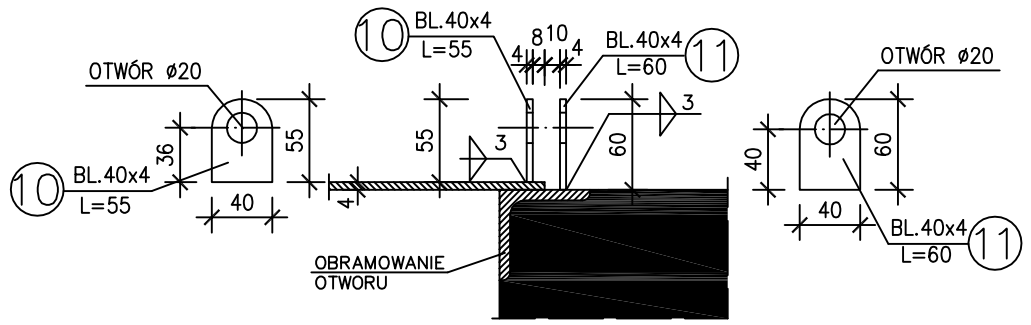

WYKAZ STALI PROFILOWEJ

NR	PROFIL	DŁUGOŚĆ ELEMENTU mm	ILOŚĆ ELEMENTÓW cm	DŁUGOŚĆ RAZEM m	MASA JEDNOSTK. kg/m	MASA RAZEM kg
1	L 60x60x6	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA		2,9	5,42	15,7
2	PRĘT ø8	240	12	2,88	0,395	1,14
3	BLACHA PODŁOGOWA GR.4mm 660x660		1	0,44 m^2	35,1 m^2	14,4
4	PRĘT ø14	160	2	0,32	1,21	0,39
5	PRĘT ø14	280	2	0,56	1,21	0,68
6	PRĘT ø20	100	2	0,2	2,47	0,50
7	RURKA ø21,3x2,6	40	2	0,08	0,97	0,08
8	BL.40x4	120	2	0,24	1,26	0,30
9	PODKŁADKA 15		2		0,009	0,02
10	BL.40x4	55	1	0,055	1,26	0,07
11	BL.40x4	60	1	0,060	1,26	0,08
	RAZEM MASA				kg	34,0
	DODATEK NA SPOINY 1,5%				kg	1,00
	MASA OGÓLNA				kg	35,0

STAL 0H18N9

ELEKTRODY OTULONE 308L/MVR AC/DC

OBRAMOWANIA Z KĄTOWNIKÓW NALEŻY ZAKOTWIĆ W PŁYCIE STROPOWEJ

RZUT Z GÓRY

1:5

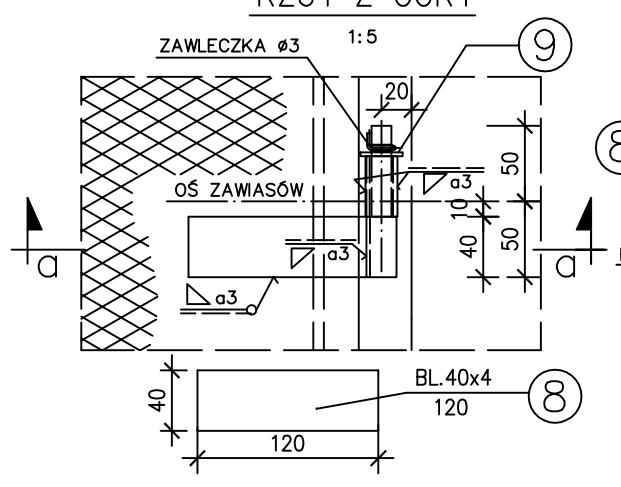

MOCOWANIE ZAWIASÓW

1:5

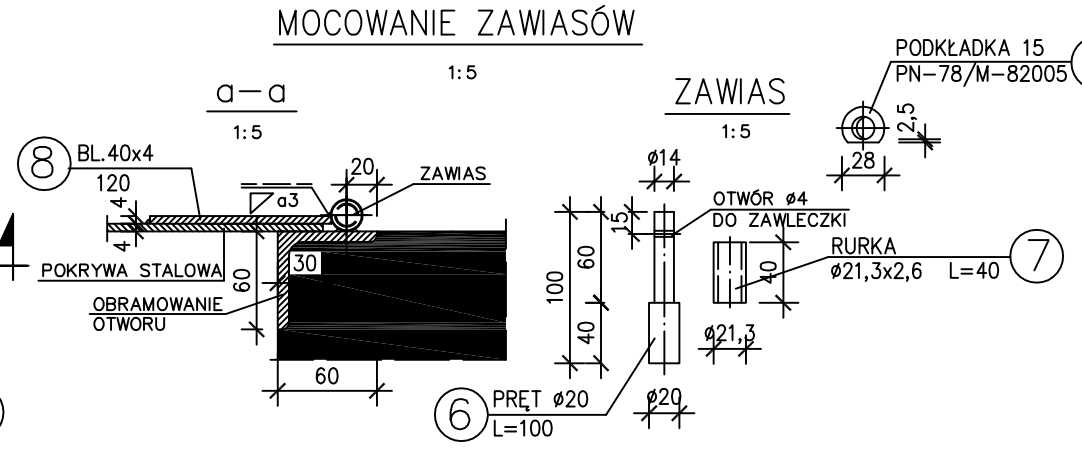

USŁUGI PROJEKTOWE "WOD-KAN" 04-738 WARSZAWA, UL.BIELSZOWICKA 36; TEL./FAX:(0-22) 613-11-40		
STADIUM PB-W	PRZEDSIĘWZIĘCIE KANAŁ SANITARNY Z PRZYŁĄCZAMI I POMPOWNIE ŚCIEKÓW Z PRZEWODAMI TŁOCZNYMI W m. MARIANÓW I GRÓJEC gm. GRÓJEC	OPRACOWAŁA: tech. EWA BUDZISZEWSKA
SKALA 1:10		
DATA 12.2009 r.		
NR RYS. 24	NAZWA RYSUNKU POKRYWA STALOWA POMPOWNI P3	SPRAWDZIŁA mgr inż. EWA BURDZIAK upr. nr St-83/75