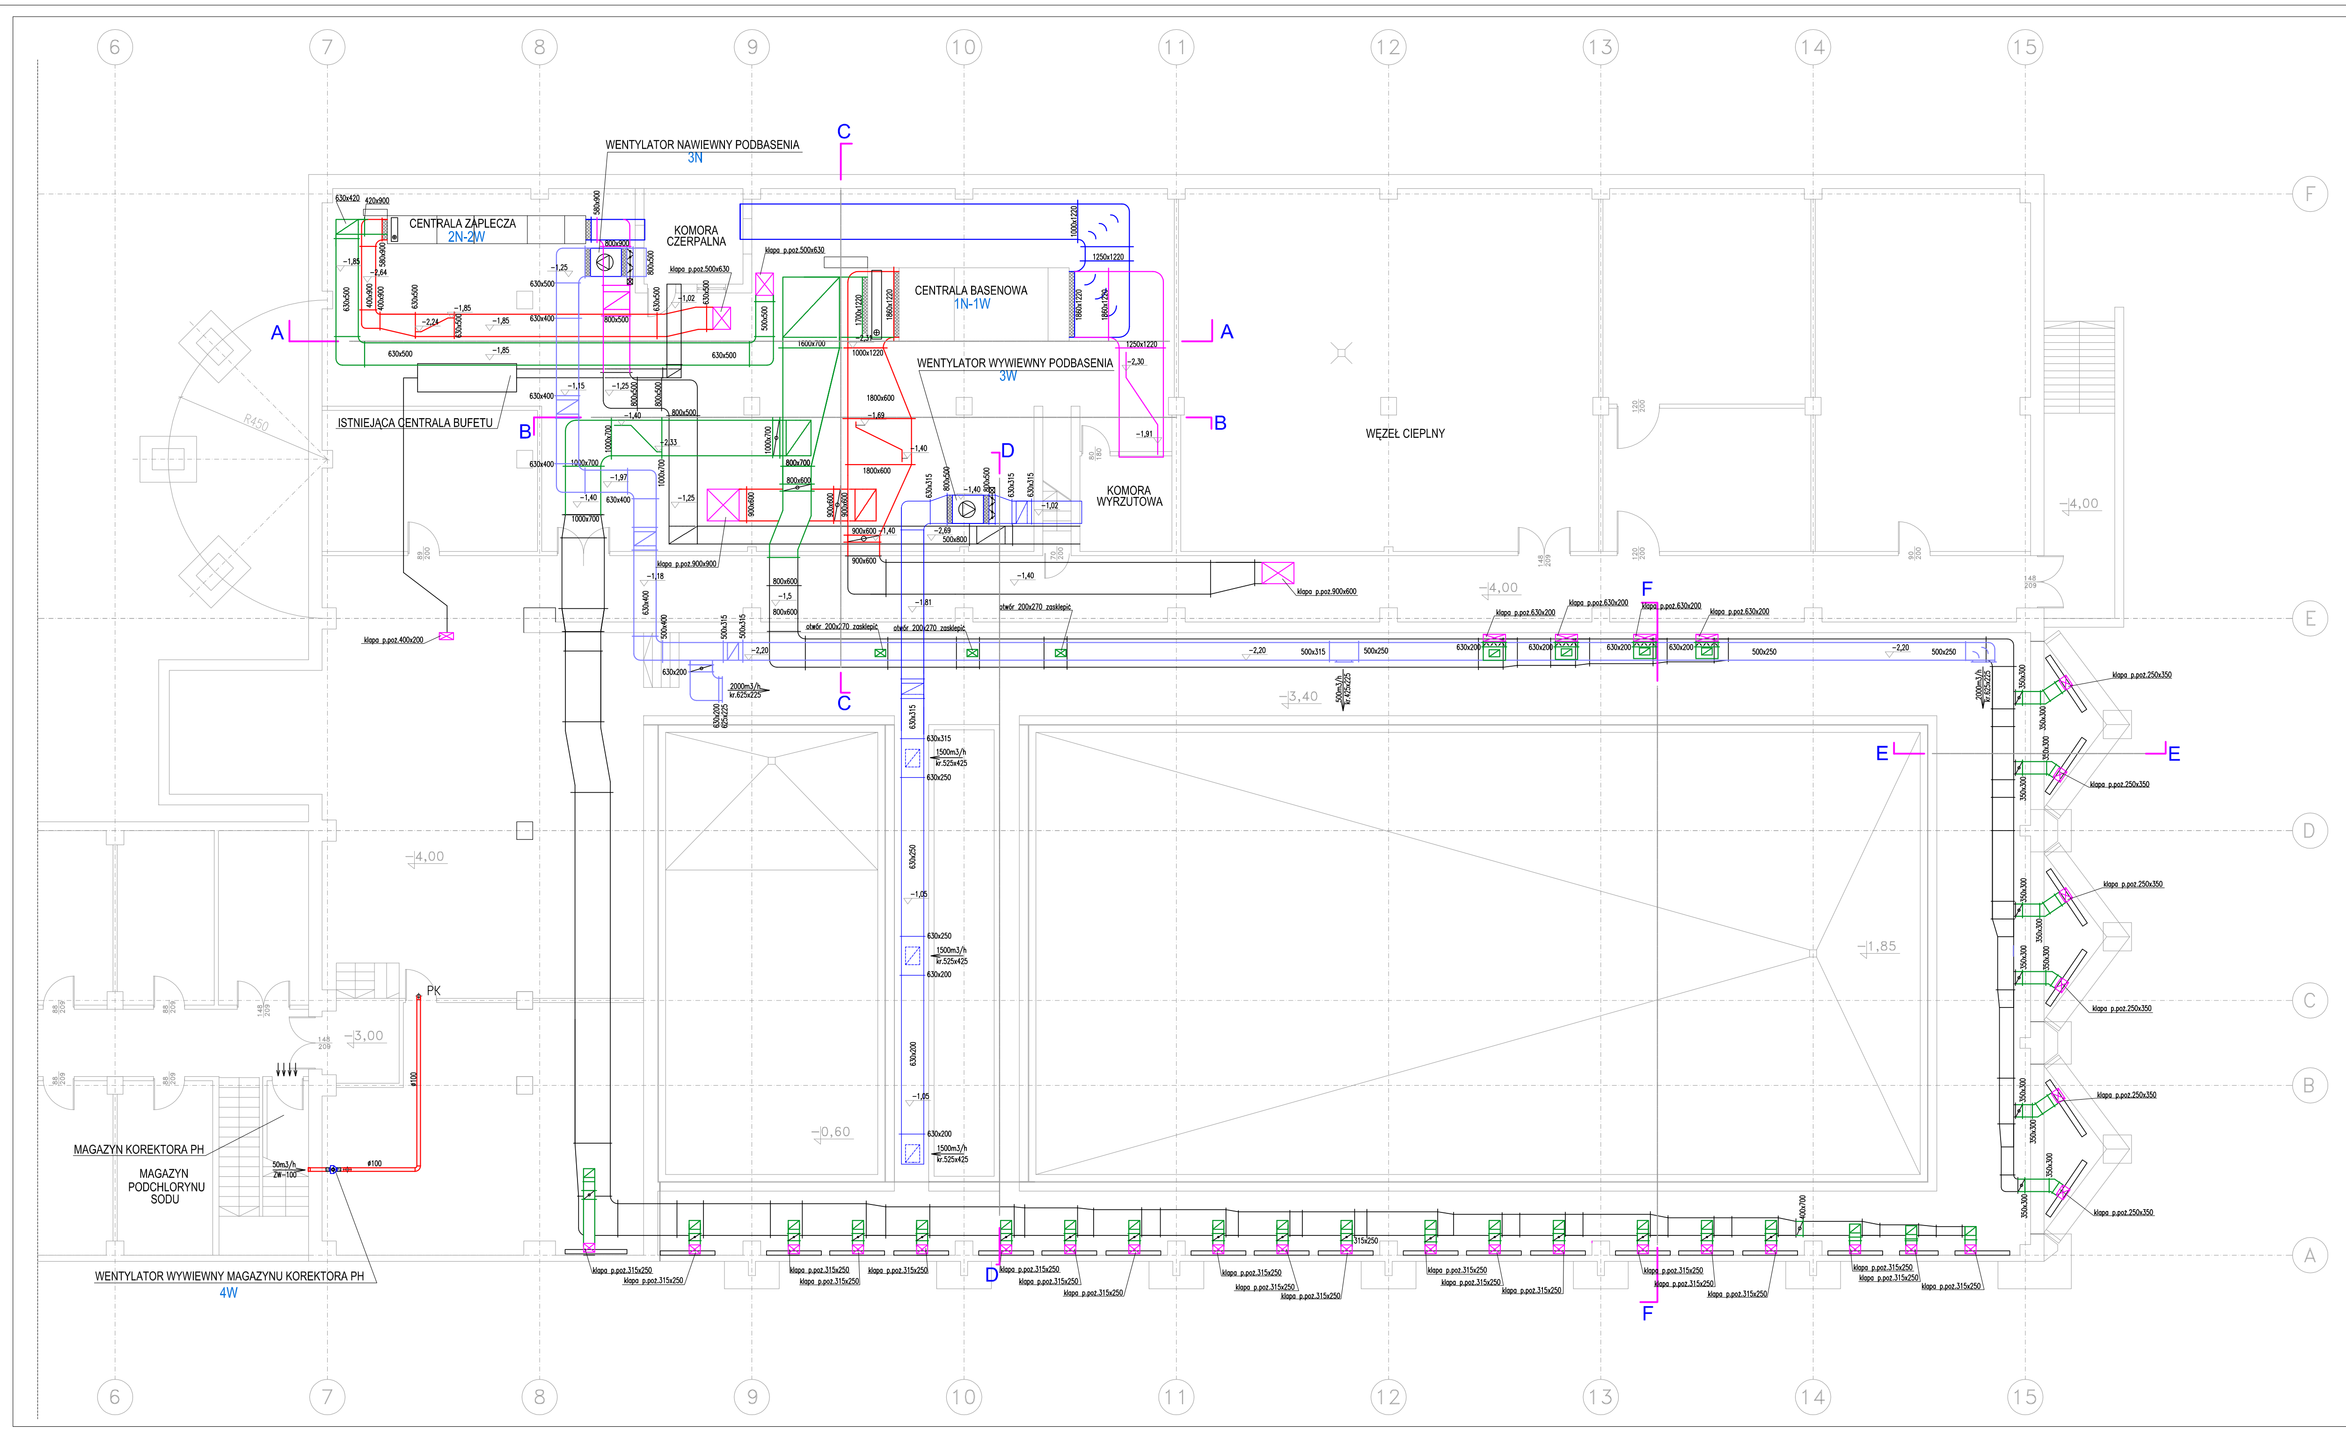

LEGENDA

	PROJEKTOWANY KANAŁ WENTYLACYJNY NAWIEWNY
	PROJEKTOWANY KANAŁ WENTYLACYJNY WYWIEWNY
	PROJEKTOWANY KANAŁ WENTYLACYJNY CZERPALNY
	PROJEKTOWANY KANAŁ WENTYLACYJNY WYRZUTOWY
	PROJEKTOWANY KANAŁ WENTYLACYJNY PRZEWIETRZANIA PODBASENIA-NAWIEW
	PROJEKTOWANY KANAŁ WENTYLACYJNY PRZEWIETRZANIA PODBASENIA-WYWIEW
	ISTNIEJĄCY KANAŁ WENTYLACYJNY DO WYKORZYSTANIA
	ISTNIEJĄCY KANAŁ WENTYLACYJNY DO DEMONTAŻU
	KLAPA P.POŻ. Z WYZWALACZEM TOPIKOWYM
	PRZEPUSTNICA JEDNOPŁASZCZYZNOWA
	KRATKA WENT.Z PRZEPUSTNICĄ PRZECIWBIEŻNĄ

OZNACZENIA

	wyszczególnienie	zasilanie el. napięcie	zasilanie el. moc
1N-1W	CENTRALA WENTYLACYJNA BASENOWA Z WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM ORAZ POMPĄ CIEPŁA NAWIEW: WYDAJNOŚĆ 23000m3/h SPRĘŻ 500 Pa WYWIEW: WYDAJNOŚĆ 23000m3/h SPRĘŻ 500 Pa	3x400 V	34,5 kW
2N-2W	CENTRALA WENTYLACYJNA ZAPLECZA Z WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM NAWIEW: WYDAJNOŚĆ 6000m3/h SPRĘŻ 450 Pa WYWIEW: WYDAJNOŚĆ 5500m3/h SPRĘŻ 400 Pa	3x400 V	10,4 kW
3N	WENTYLATOR KANAŁOWY NAWIEWNY PRZEWIETRZANIA PODBASENIA WYDAJNOŚĆ 4500m3/h SPRĘŻ 250 Pa	3x400 V	0,76 kW
3W	WENTYLATOR KANAŁOWY WYWIEWNY PRZEWIETRZANIA PODBASENIA WYDAJNOŚĆ 4500m3/h SPRĘŻ 250 Pa	3x400 V	0,76 kW
4W	WENTYLATOR KANAŁOWY WYWIEWNY MAGAZYNU KOREKTORA PH WYDAJNOŚĆ 50m3/h SPRĘŻ 118 Pa	1x230 V	31 W

WENTYLACJA MECHANICZNA
RZUT PIWNIC

ARCHIprojekt
Włodzimierz Banaś
ul.M. Skłodowskiej-Curie 88, 59-300 Lubin
tel/fax (076) 846-16-16, 846-16-17 NIP 692-102-65-87

Inwestor:	Gmina Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec			Nr arch.:	15/14
Obiekt:	"Przebudowa basenu krytego w Grójcu"			Stadium:	P.W.
Adres:	ul. Drogowców, działka nr 3476/3, obręb Grójec			Data:	IX.2015
Rysunek:	WENTYLACJA MECHANICZNA-RZUT PIWNIC			Skala:	1:100
Branża:	SANITARNA	Nr upr.:	Zakres uprawnień:	Podpis:	Rys. nr:
Projektant:	inż.Jolanta Grygier	Nr 45/85/OL	13.1.4.b		1S
Sprawdzający	mgr inż.Renata Krupińska	Nr 178/73	8.1 1i2		