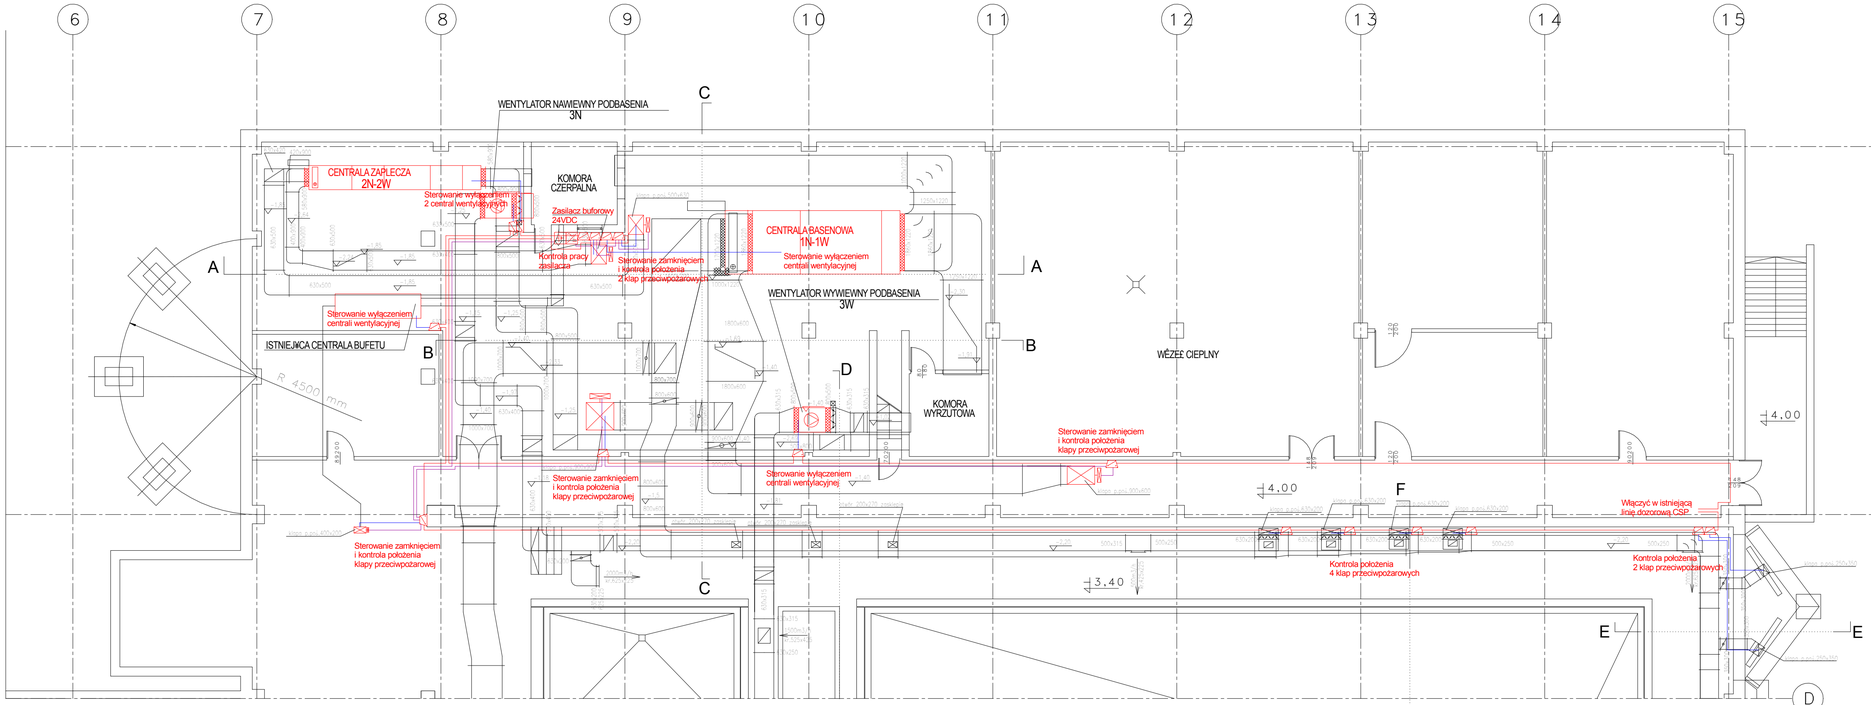

Legenda (SAP):

- Moduł sterująco-kontrolny EKS-4001
- Zasilacz buforowy 24VDC
- Bateria akumulatorów 24VDC
- Przewód / wiązka przewodów YnTKSYekw 1x2x0,8
- Przewód / wiązka przewodów YnTKSYekw 2x2x1
- Przewód / wiązka przewodów YnTKSYekw 3x2x1
- Przewód / wiązka przewodów HDGs 2x1,5

ARCHIprojekt
Włodzimierz Banaś
ul. M. Skłodowskiej-Curie 88, 59-300 Lubin
tel/fax (076) 846-16-16, 846-16-17 NIP 692-102-55-87

Inwestor:	Gmina Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec			Nr arch.:	15/14
Obiekt:	"Przebudowa basenu krytego w Grójcu"			Stadium:	P.W.
Adres:	ul. Drogowców, działka nr 3476/3, obręb Grójec			Data:	IX.2015
Rysunek:	Sterowanie przeciwpożarowe systemem wentylacji - RZUT PIWNIC			Skala:	1:100
Branża:	SANITARNA	Nr upr.:	Zakres uprawnień:	Podpis:	Rys. nr:
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Zawadzki	173/DOŚ/13	w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń		1NP
Asystent	mgr inż. Janusz Wielgus	CNBOP-PIB: KNP 1/42/2008 KNP 2/43/2008 Lubuskie Ł/064/1/06	do projektowania, instalacji, konserwacji i systemów sygnalizacji pożaru i dźwiękowych systemów ostrzegawczych oraz innych służących bezpieczeństwu osób i mienia		