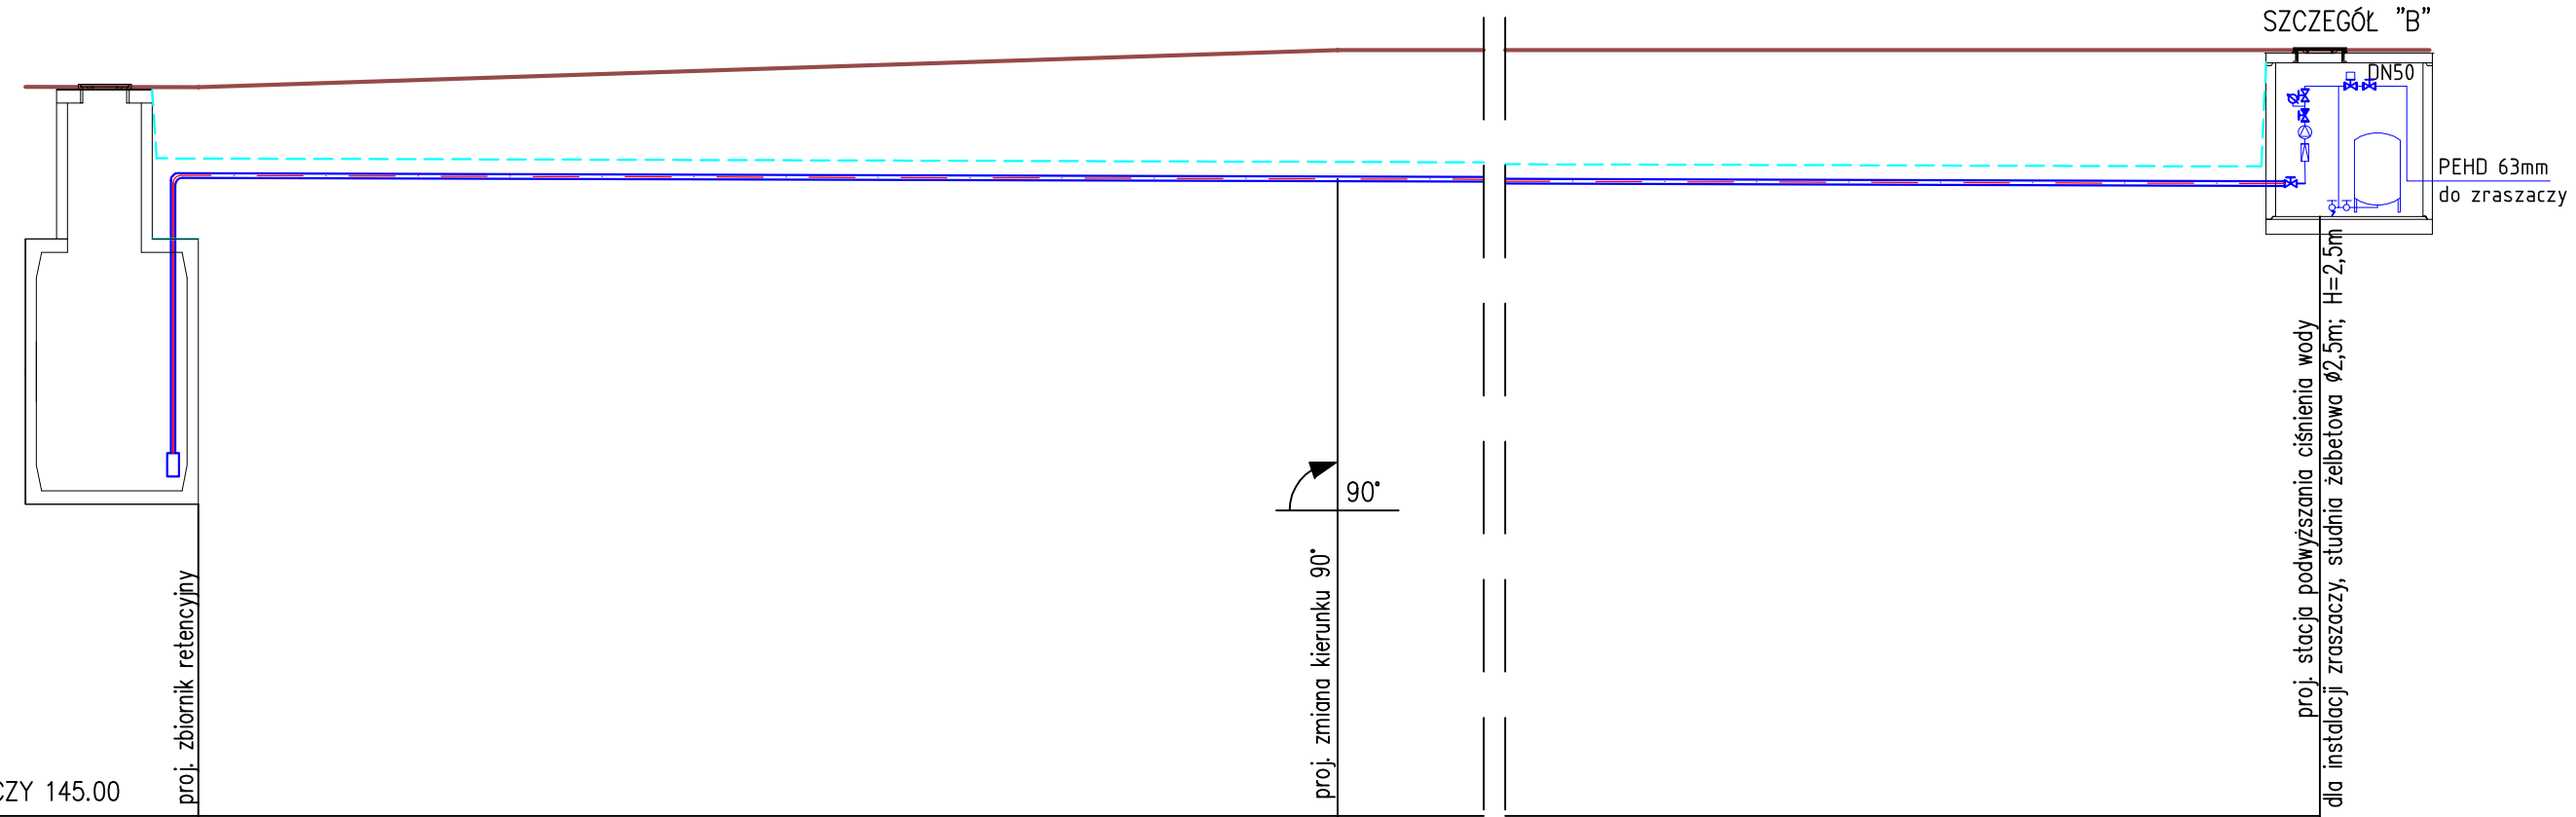

POZIOM PORÓWNAWCZY 145.00					
RZĘDNA TERENU	154,90	proj. zbiornik retencyjny	155,40		proj. stacja podwyższania ciśnienia wody dla instalacji zraszaczy, studnia żelbetowa Ø2,5m; H=2,5m 155,40
RZĘDNA OSI	153,70		153,65		153,59
ZAGŁĘBIENIE OSI	1,20		1,75		1,81
SPADKI, DŁUGOŚCI		i=0,3%			L=37,05m
ŚREDNICA, MATERIAŁ		PE-HD PN10 Dz Ø63			
ODLEGŁOŚCI	0,00	15,48	15,48	21,57	37,05
OZNACZENIA		ZR		w7	Pp

UWAGI:

1. Przed przystąpieniem do realizacji remontu instalacji wodociągowej sprawdzić rzędne posadowienia wodociągu oraz istniejącego uzbrojenia podziemnego. Wszelkie rozbieżności dopasować do istniejących warunków.

BeMM ARCHITEKCI Sp. z o.o.
ul. Tamka 38 m. 802a
00-355 Warszawa

Inwestycja:
BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ARENY LEKKOATLETYCZNEJ WRAZ Z URZĄDZENIAMI SPORTOWYMI, TRYBUNĄ I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, UL. LASKOWA, 05-600 GRÓJEC, DZ. NR 275

Tytuł rysunku: PROFIL-zewnętrzna instalacja wodociągowa ZR-PP

Inwestor:
GMINA GRÓJEC
UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 47
05-600 GRÓJEC

Projektant:
mgr inż. Katarzyna Troczka
Uprawnienia: 83/DOŚ/08

Branża: sanitarna
Skala: 1:100
Data: WRZESIEŃ 2015
Nr rys.: IS3
Podpis: