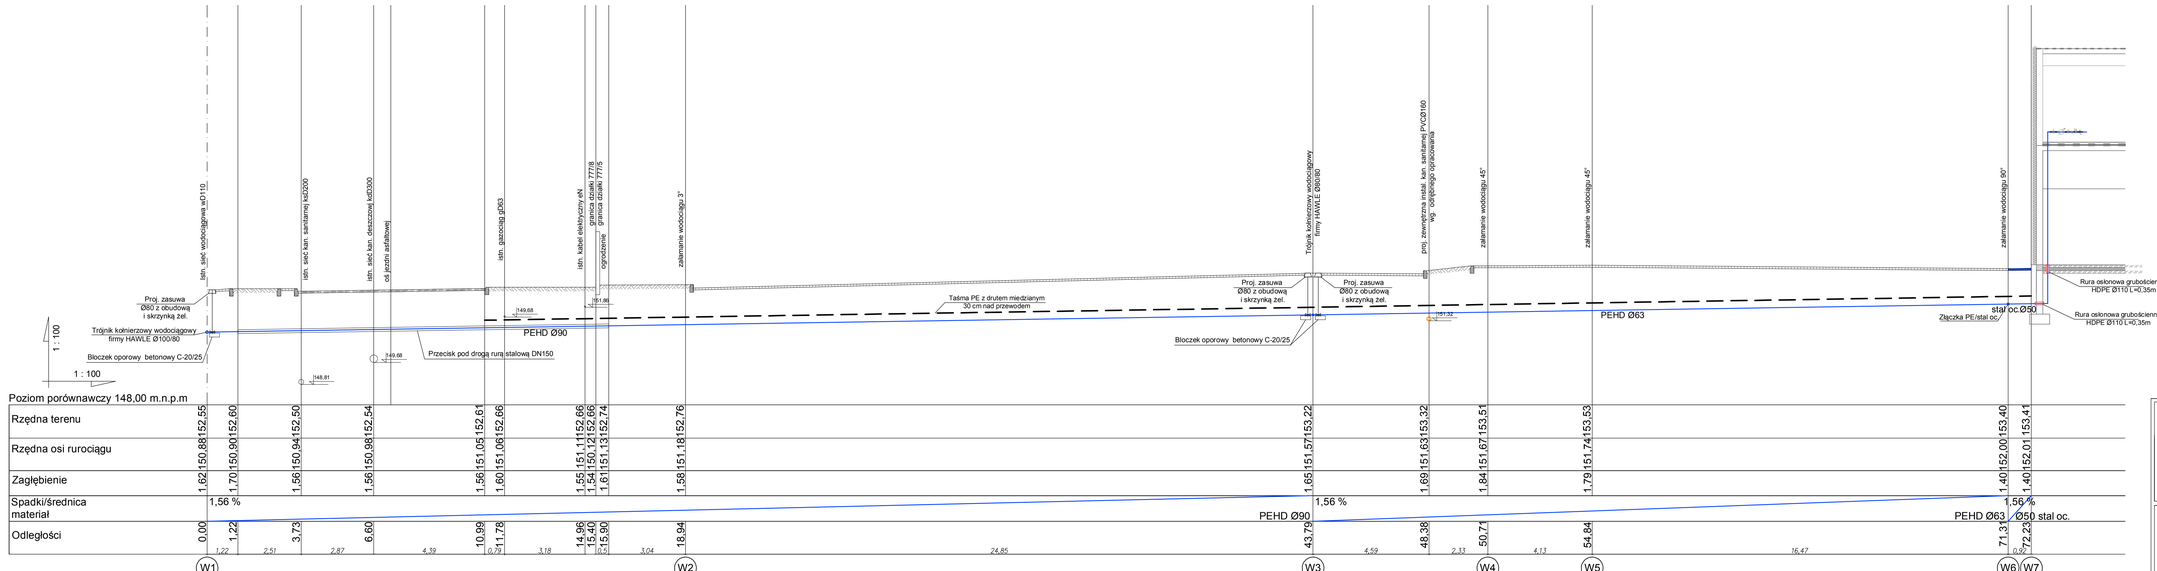
istn. sieć wodociągowa ø110
istn. sieć kan. sanitarnej ks0300
istn. sieć kan. deszczowej ks0300
od szybki artykułowej
istn. gazociąg gDN3
istn. kabel elektryczny eN
granica działki 7718
ogrodzenie
granica działki 7715
załamanie wodociągu 3°
Trójnik kołnierzowy wodociągowy firmy HAWLE Ø80/80
poz. zewnętrzna instal. kan. sanitarnej PVC Ø160 wg. odrębnego opracowania
załamanie wodociągu 45°
załamanie wodociągu 45°
załamanie wodociągu 90°
Proj. zasuwa Ø80 z obudową i skrzynką żel.
Trójnik kołnierzowy wodociągowy firmy HAWLE Ø100/80
Bloczek oporowy betonowy C-20/25
Przecisk pod drogą rurą stalową DN150
PEHD Ø90
Taśma PE z drutem miedzianym 30 cm nad przewodem
Proj. zasuwa Ø80 z obudową i skrzynką żel.
Bloczek oporowy betonowy C-20/25
PEHD Ø63
Złączka PE/stal oc.
stal oc.Ø50
Rura osłonowa grubościenna HDPE Ø110 L=0,36m
Rura osłonowa grubościenna HDPE Ø110 L=0,35m
149,68
151,86
149,68
148,81
151,92
1 : 100
1 : 100
Poziom porównawczy 148,00 m.n.p.m
Rzędna terenu
Rzędna osi rurociągu
Zagłębienie
Spadki/średnica materiał
Odległości
1,56 %
PEHD Ø90
1,56 %
PEHD Ø63
1,56 %
Ø50 stal oc.
W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7

| | | |